



ASTRA Maskiner AB • ANNO 1929

Regulator KR4.4 ver. 64
20150211

Vedpannor

Astra G-18E

Astra G-25E

Astra G-32E

Astra G-40E

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR MANUAL

KONTAKTUPPGIFTER:

Svensk importör och återförsäljare:

HEDLUNDS SKOGSENERGI

Hällebo 176

697 91 Pålsboda

Orgnr : 550420-6672

Telnr : 070-3244056

E-mail: [gosta @skogsenergi.eu](mailto:gosta@skogsenergi.eu)

Hemsida : www.skogsenergi.eu

Tillverkare :

MACHINERY PLANT "ASTRA" AB

ULONŲ G. 33, LT-62.161 Alytus, LITAUEN

TEL.: 370 315 75.449

Fax: 370 315 52.265

E-POST: INFO@ASTRA.LT

WWW.ASTRA-GAS.LT

Kopiering och återgivning av dokumentets innehåll, i kommersiellt syfte, utan tillstånd från Hedlunds Skogsenergi är ej tillåtet.

Kopiering och återgivning av dokumentets innehåll för eget bruk med pannan, är fritt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SÄKERHETSKRAV	3
2. TEKNISK BESKRIVNING	4
• Allmän beskrivning av pannan	4
• Tekniska data för pannan	5
• Keramiska delar av pannan	6
• Turbulatorplåtar	6
3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	7
4. TRANSPORT, LAGRING, UPPACKNING	7
5. INSTALLATION	8
• Ackumulatortank	8
• Beskrivning av nödkylning	8
• Principschema för värmesystem	9
• Beskrivning av schema för inkopplingsförslag	10
• Krav på hur pannan ska anslutas till värmesystemet	10
• Kopplingsschema för elsystem	11
• Anslutning av laddomatpump	12
• Montering av fläkt	12
• Reglering av temperaturen för returvattnet till pannan	12
• Installation av pannan i pannrummet	13
• Krav på skorstenen	14
6. BRÄNSLE	14
7. DRIFT	15
• Kontrollpanelens framsida	15
• Kontrollpanelens baksida	16
• Elektronisk pannregulator KR-4.4	16
• Förberedelser för eldning	18
• Arbetsordning för tändning av pannan	18
• Lägga in mer ved	19
• Beskrivning av rökgassensorn	20
• Rengöring av pannan	22
• Nödstopning av förbränningen	22
8. FELSÖKNINGSSCHEMA	23
9. GARANTI & VILLKOR FÖR GARANTI	24
10. OFFICIELL PROVNING	24
ÅTERFÖRSÄLJARE, INSTALLATIONS PROTOKOLL	25
GARANTIREPARATIONER	26
DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE	27

Denna bruksanvisning har sammanställts enligt föreskrifterna i EN 12171 "Värmesystem i byggnader. Förfarande för utarbetande av dokument för drift, underhåll och användning. Värmesystem som inte kräver en utbildad operatör".

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- 1,1. Rummet där pannan installeras ska ventileras.
- 1,2. Fritt inflöde av luft i rummet bör säkerställas.
- 1,3. Pannans rökrör mot skorstenen ska vara tätt. Använd inte pannan med läckande rökgasanslutningar!
- 1,4. Om pannan ska installeras i ett slutet värmesystem med ett slutet expansionskärl (membran),
bör kärlets volym inte vara mindre än 10% av den totala volymen av värmesystemet (inklusive pannan) (volymen av expansionskärl kan beräknas enligt standard EN 12828 kapitel D).
- 1,5. En säkerhetsventil 2 bars tryck ska monteras på pannan i värmesystemet för pannor Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E, och ett maximalt tryck på 3 bar för pannan Astra G-40E.
(Se kapitel 5, "Krav för anslutning av pannan till värmesystemet").
- 1,6. Ta bort sot och tjära från pannans rökgångar, enligt instruktionerna i denna manual.
- 1,7. Rummet där pannan är installerad bör ha släckverktyg: brandsläckare, sandhink, spade och andra verktyg.
- 1,8. Placera inte lättantändliga material på eller nära pannan.
- 1,9. Anslut pannan till det elektriska systemet endast via en jordad stickkontakt, till uttag med jordning. Skydda anslutningskabeln från skador.
- 1,10. Kontrollera drift av utrustning för temperaturreglering och gör avläsningar av mätare när du använder pannan. Vid felaktig drift av pannan, stoppa driften och åtgärda felet.
- 1,11. Tänd pannan och lägg veden i pannan enligt anvisning i kapitel 7 i denna handbok.
- 1,12. Håll barn borta från pannan! Pannan får endast skötas av vuxna.
- 1,13. Innan tändning av pannan, kontrollera att värmesystemet är vattenfyllt och avluftat.
- 1,14. Arbetstrycket i värmesystemet bör inte överstiga följande:
 - 2 bar - för pannor Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E;
 - 3 bar - för panna Astra G-40E.
- 1,15. De elektriska anslutningarna är fabrikstestade och följande parametrar bekräftades:
 - motstånd skyddskrets - elektriskt motstånd skyddskretsen överstiger inte 0.1Ω;
 - motstånd elektrisk isolering - minst 1,0 megaohm;
 - motstånd elektrisk isolering kontrollerades vid 50 Hz, 1 000 V spänning.

2. TEKNISK BESKRIVNING

• Allmän beskrivning av panna

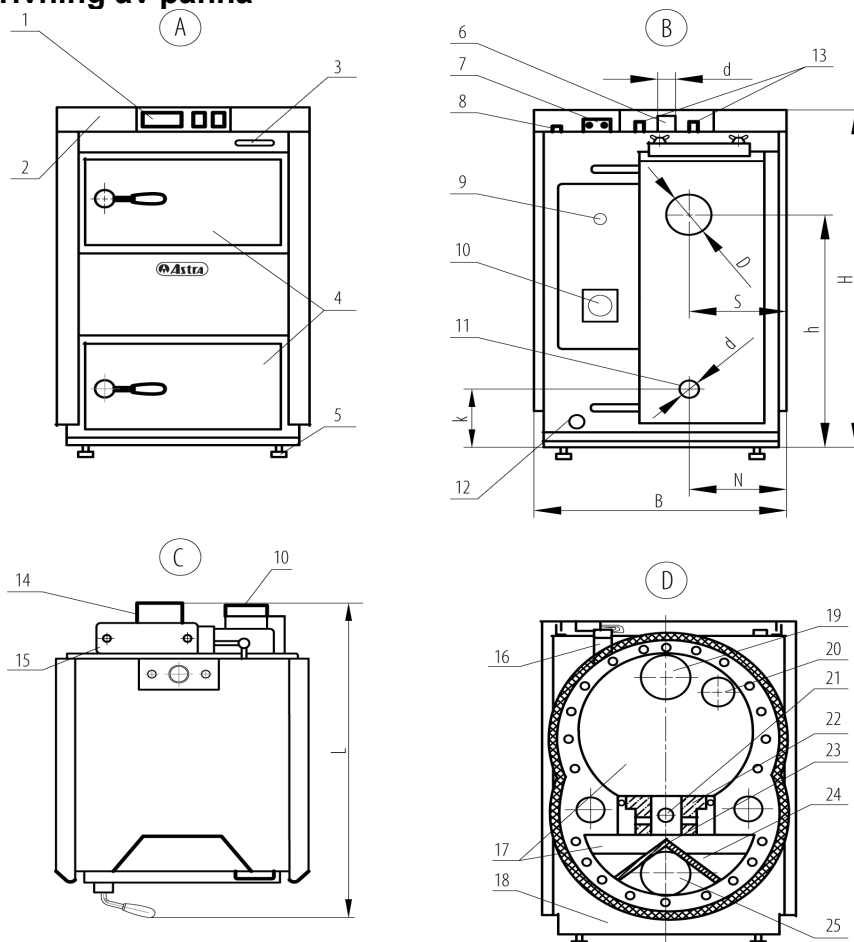


FIG. 1 Allmän överblick över pannan

A - framifrån, B - baksida, C - uppfifrån, D – genomsnitt.

Främre kontrollpanelen, 2. Lock, 3. Handtag för direktspjället, 4. Luckor till förbränningskamrarna, 5. Justerbara stödben, 6. Utgående vattenrör, 7. Bakre kontrollpanel, 8. Anslutning dim.R15 (1/2 ") för givare till nödkylutrustning för temperaturbegränsare 95 ° C termisk ventil, 9. Luftfördelningsspjäll, 10. Fläkt, 11. Returvattenrör, 12. Vattenavtappningsnippel, 13. Anslutningar för nödkylslinga, 14. Rökrör, 15. Sotningslucka, 16. Givare till den elektroniska regulatören och överhettningsskydd 95 ° C , 17. Brännkammare, 18. Ram, 19. Övre förbränningskammarens öppning till direktspjäll, 20. Primärluftsintlopp, 21. Sekundär luftinlopp, 22. Keramisk brännare, 23. Nedre keramik, 24. Keramiska segment, 25. Rökkanal.

Astra G panna modell	B	L	H	h	k	D	d	N	S
Astra G-18 / Astra G18E	646	750	1156	925	130	152	R40 1 1/2 "	205	215
Astra G-25 / Astra G25E	646	965	1156	925	130	152	R40 1 1/2 "	205	215
Astra G-32 / Astra G32E	646	965	1246	1025	130	152	R40 1 1/2 "	205	215
Astra G-40 / Astra G40E	660	975	1176	935	210	152	R40 1 1/2 "	160	160

• Tekniska data

Pannmodell	Astra G-18E	Astra G-25E	Astra G-32E	Astra G-40E
Märkeffekt ved kW	18	25	32	40
Märkeffekt briketter kW	20	28	33	42
Klassning enligt EN 303-5	3	3	3	3
Skyddsklass mot elektr. påverkan	1	1	1	1
Verkningsgrad %	81-89	81-89	81-89	81-89
Nödkylningskapacitet kW	12	15	15	18
Vattenvolym l	52	62	71	85
Arbetstemperatur °C	65-90	65-90	65-90	65-90
Max undertr. förbränning Pa	25	25	30	30
Arbetsstryck, bar, max.	2	2.0	2.0	3
Provtryck bar	3	3.0	3.0	4.5
Max. tillåten temperatur °C	108	108	108	108
Max. tillåten arbetstemperatur °C	95	95	95	95
Elanslutning V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Effektbehov W	40	50	58	80
Skyddsklass el	IP30	IP30	IP30	IP30
Dimensioner:				
Höjd, mm	1156	1156	1246	1176
Bredd, mm	646	646	646	660
Djup, mm	750	965	965	1176
Vikt, kg,	260	310	330	380
Röranslutning	40R 1½"	40R 1½"	40R 1½"	40R 1½"
Volym vedutrymme, l	67	105	130	140
Mått vedinkast, mm	350*285	350x285	350x285	350x285
Inv. rökrörsdiameter, mm	152	152	152	152
Längd vedutrymme mm	330	361	546	596
Praktisk vedlängd, mm	330	500	500	550
Normal rökgastemperatur, °C	165	188	195	160
Tryckfall i panna vid 10°C, mbar	6	9	9	14
Rek. skorstensdiameter mm.	160	160	180	180
Rek. skorstenshöjd m.	7	7	7	7

Keramiska delar i pannan

Pannan har keramiska delar av tre typer: 1. keramisk brännare, 2, nedre keramik, och två keramiska segment 3 (Fig. 2).

Den nedre keramiken 2 måste ställas in mot den bakre väggen av kammaren under drift av pannan, segmenten 3 - vilar på framkanten av den nedre keramiken. Om det behövs, kan den keramiska brännaren 1 avlägsnas. För detta ändamål använder man en skruvmejsel för att ta bort tätningsrepet mellan den keramiska brännaren och ramen av pannan, då detta utförts kan den keramiska insatsen avlägsnas.

Fig. 2


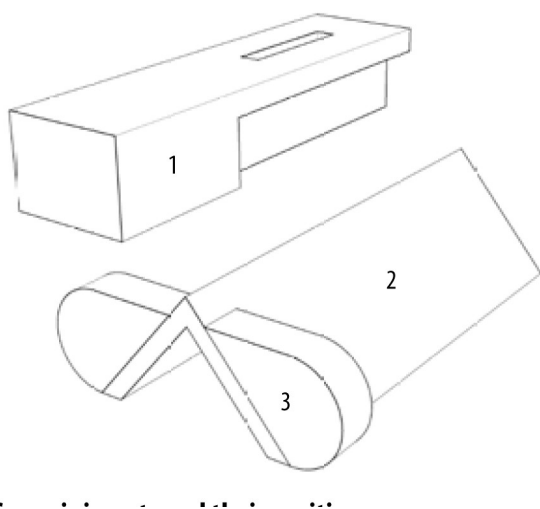


Fig. 3 Turbulensfunktion

1. Inspektionslucka, 2. Turbulatorplåtar, 3. Lyftkrok 4. Värmeväxlare runt pannans röckanal.

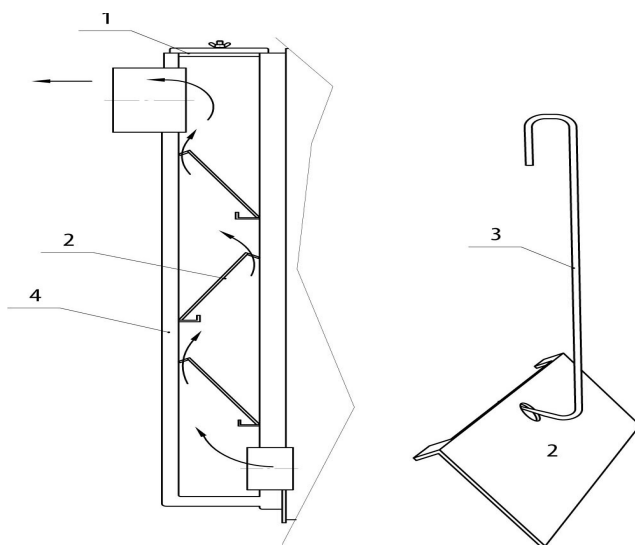

• Turbulatorplåtar

Turbulatorplåttekniken har uppfunnits och patenterats av Astra's ingenjörer, och den används för att överföra mer värme från den varma rökgasen. Det tvingar rökgasen att bli turbulent och därmed överföra mer värme till intilliggande värmeväxlare. Kärnan i anordningen består av turbulatorplåtar, placerade i vinkel i den rektangulärt formade röckkanalen i pannan. Inspektionsöppningen 1, är placerad på

den övre delen av röckkanalen (fig. 3), täckt med en skruvad täcklucka med packning.

Denna öppning används för rengöring av röckanal och för att placera / ta bort turbulatorplåtarna.

Turbulatorplåtarna 2 som visas i FIG. 3 behåller sin position i röckkanalen genom sin egen tyngd. De sätts in i röckkanalen eller tas bort med hjälp av en lyftkrok 3, vilken är böjd med en vinkel av ca 80 °. För att kunna lyfta turbulatorplåten 2 med lyftkroken, har ett hål gjorts i dess övre del. Plåten vilar på fyra punkter, i pannans röckanal: två stöd i röckkanalens vägg och två övre stöd på plåten. När du sätter ner plåten 2 med lyftkroken 3 i röckkanalen, måste först det nedre läget hittas, och när man lossar lyftkroken, låter man plåten få stöd mot den motsatta sidan av röckkanalen. Andra turbulatorplåten vänds åt motsatt håll och monteras på samma sätt. Tredje turbulatorplåten vänds lika som den nedre och monteras i det övre läget.

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Värmepannan är avsedd för uppvärmning av bostäder och offentliga byggnader, affärer, industrier och andra byggnader där ett värmesystem har installerats. Styrning och reglering är monterade i pannan, som automatiskt håller arbetstemperaturen på inställt värde och ser till att det blir en ekonomiskt effektiv användning av pannan och säker drift.

Pannor av denna typ är utformade för att bränna ved och briketter. Gas genereras från den brinnande veden i den övre förbränningskammaren i pannan och förbränns i övre keramiken och den undre kammaren. Intensiteten av gasgenerering och förbränning regleras av luftinflöde i förbränningskamrarna.

Fördelar med pannan är följande:

- gasbildande förbränning säkerställer effektiv förbränning av trä och en hög effektivitet, eftersom förbränningen sker vid en hög temperatur på 900 ° C;
- värmeeffekten från pannan kan regleras inom intervallet 40-100%. Pannan styrs automatiskt med hjälp av en elektronisk regulator, genom att reglera hastigheten på fläktens rotation,
- brinntiden på en bränsleladdning är lång tack vare den stora volymen i bränslekammaren.
- fullständig förbränning ger låg bränsleförbrukning
- turbulatorplåtarna i rökkanalen i pannan ökar värmeväxlingen i pannan och reducerar temperaturen på röken i skorstenen,
- det är tillräckligt att avlägsna askan 1-2 gånger per vecka.

4. TRANSPORT, LAGRING, UPPACKNING

Värmepannan ska transporteras i den förpackning som den levererades i från tillverkaren, skyddad från nederbörd och damm. Den får endast transporteras i vertikalt läge, fäst på lastpall för att undvika glidning och fall. Om pannan transporteras i annat än vertikalt läge, kan ytterbeklädnad skadas, styr- och reglerutrustning skadas, inre keramiska detaljer falla och splittras. Värmepannan bör noggrant lastas, lossas och transporteras.

Pannan bör också lagras i ett vertikalt läge. Det är inte tillåtet att ställa en panna ovanpå en annan, eftersom förpackningsramen inte är avsedd för detta ändamål. Pannan bör förvaras i ett stängt rum skyddat från nederbörd. Luftfuktigheten i rummet bör inte överstiga 80%, för att undvika att kondens bildas på ytorna av pannan. Förvaringstemperatur kan variera från -40 ° C till 60 ° C.

Om pannan transporterades eller lagrats i minusgrader, så ska den innan den tänds upp, hållas i plus temperatur minst 2 timmar.

Efter att värmepannan levererats till platsen, ta bort förpackningsram och polyetenfilm, skruva bort fastsättnings bultar i bottenpallen, spara muttrar och brickor eftersom de används vid montage av pannans fötter, ta bort pannan från pallan. Öppna dörrarna i pannan och kontrollera att alla delar ingår.

Leveranssatsen består av följande:... Panna - 1 st, lyftkrok - 1 st, sotskrapa -1 st, bruksanvisning - 1 st, pannfötter - 4 st..

Kontrollera att målade ytor inte har skadats under transporten, att komponenterna inte böjts och att styr- och reglerutrustning är intakt. Om du märker några brister, meddela dina anmärkningar till återförsäljaren.

4. INSTALLATION

- ackumulatortank

Dessa fastbränslepannor är avsedda att arbeta fullastade under eldningsfasen, pannan är mest effektiv när den arbetar med maximal värmeeffekt. Det är nödvändigt att installera en ackumulatortank av tillräcklig storlek i pannans närhet, vilken kan ackumulera överskottsvärme. Om pannan arbetar utan ackumulatortank, kan dess livslängd förkortas, eftersom då, en för låg temperatur hålls på vattnet i pannan (65-70 ° C). Mer vattenånga kondenserar i pannan vid sådana drifttemperaturer, det ackumuleras mer tjära på inre väggar i pannan och metallkorrosion uppstår. Vid drift av pannan med en ackumulatortank, är det möjligt att bibehålla konstant maximal temperatur av utgående- och returvatten, 80-90 ° C respektive 70-80 ° C, därmed blir kondensation av vattenånga mindre och metallkorrosion inne i förbränningskammrarna kommer att vara betydligt lägre. Rekommenderad kapacitet på ackumulatortanken är cirka 50 liter per 1 kW märkeffekt på pannan:

Pannmodell:	Astra G-18E	Astra G-25E	Astra G-32E	Astra G-40E
Rek. volym ack.tank, liter:	900	1250	1600	2000

Panna med slutet system ska användas med ett nödkylsystem installerat!

- BESKRIVNING AV NÖDKYLNINGSSYSTEM

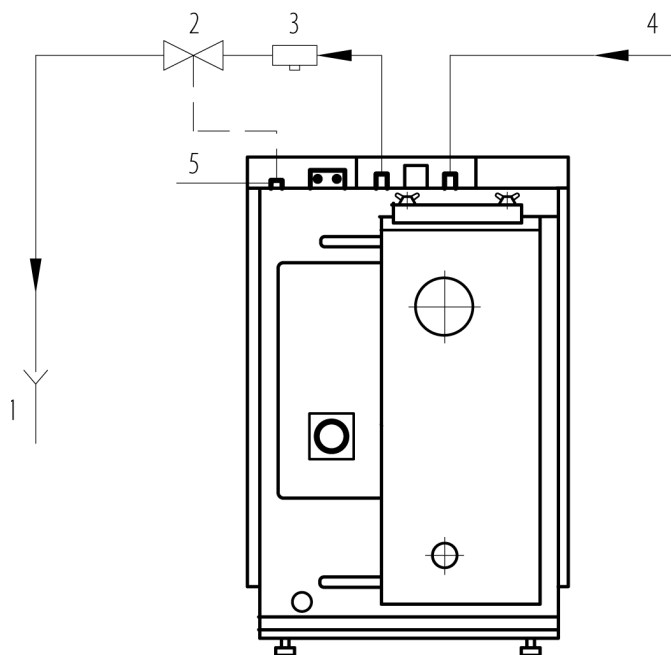


Fig. 4 Kopplingsschema för nödkylsystem

1. Till avlopp, 2. Termisk säkerhetstemperaturbegränsningsventil 95 ° C, 3. Filter, 4. Vatten från kall vattenförsörjning, tryck 2-6 bar, temperatur 12 ° C, 5. Givare för termisk säkerhetstemperaturbegränsare 95 ° C.

NÖDKYLNINGSSLINGAN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR PRODUKTION AV TAPPVARMVATTEN!

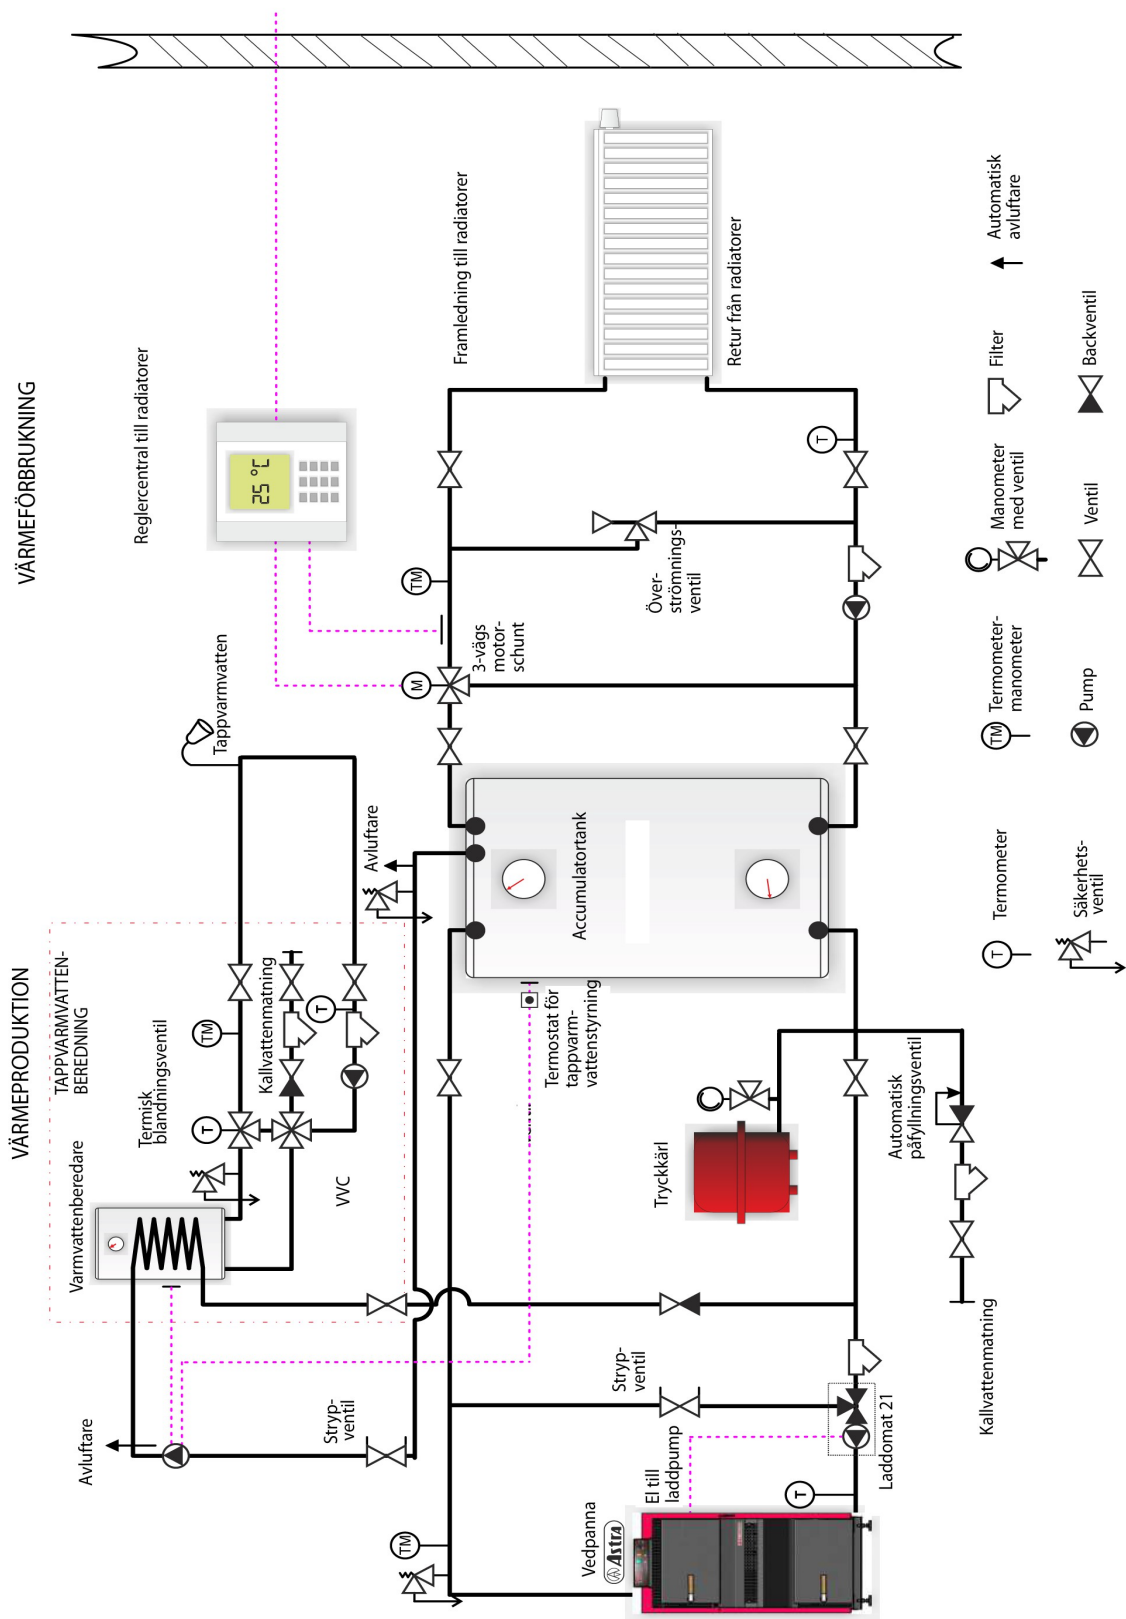


Fig. 5 Principschema för värmesystem

BESKRIVNING AV PRINCIPSCHEMA FÖR ETT VÄRMESYSTEM

Husets värmesystem med en ackumulatortank kan delas funktionellt i två delar: värmeproduktion och värmeförbrukning. Båda delarna arbetar självständigt och integreras i ackumulatortanken. Värmeproduktionsdelen består av panna, Laddomat 21 (termostatisk blandningsenhet med en cirkulationspump installerad i den), expansionskärl, röranslutningar och ackumulatortank. Den avsedda användningen av denna del är att ladda ackumulatortanken. För att ladda tanken kan pannan då arbeta på sin maximala värmeeffekt med utgående vattentemperatur 80-90 ° C.

Värmeförbrukningsdelen använder den ackumulerade värmen i tanken. Delen kan bestå av en reglercentral, rum och / eller externa temperaturgivare, 3-vägs motorshunt, blandningsventil, golvvärmesystem, radiatorer, rör, rördelar. Reglercentralen styr en 3-vägs motorshuntventil, vilket möjliggör mer eller mindre värme (45-60 ° C) i radiatorerna, beroende på värmebehov. Detta system medger uppvärmning av huset så länge som tanken har lagrad värme och är oberoende av pannan.

KRAV PÅ ANSLUTNING AV PANNAN TILL VÄRMESYSTEMET

Följande krav bör uppfyllas vid installation av pannan:

- Om pannan ska installeras i ett slutet värmesystem med ett slutet expansionskärl bör kärlets volym inte vara mindre än 10% av den totala volymen av systemet. Det är också mycket viktigt att säkerställa absolut vattentäthet av systemet för att inte behöva påfyllnad med färskt vatten innehållande fritt syre. Mängden av det påfyllda vattnet bör inte överstiga 5% av systemets vattenvolym per år;
- Pannan är ansluten till värmesystemet genom anslutningsrör 17 – framledning till värmesystemet och 13 - returledning från värmesystemet (bild 1);
- Rördiameter bör vara Cu35 alt. 1 ½ "R, och absolut ej mindre än Cu28 alt. 1 1/4"R i flödesröret 17 och returröret 13;
- Det finns en nippel 16 för vattenpåfyllning eller tömning från pannan (bild 1);
- Utvändig gänga ½ "R på nippeln 16;
- En övertrycksventil som överensstämmer med normen EN1268-1 skall installeras i värmesystemet så nära pannan som möjligt på en plats lätt att nå med handen,
- övertrycksventiler och styranordningar skall uppfylla följande tekniska specifikationer:

<u>Detalj</u>	<u>Teknisk beskrivning</u>	<u>Typ av panna</u>
Tryckbegr.ventil	Ansl.diam. ½ ", som öppnar vid 2 bar	Astra G-18E, G-25E, G-32E
Tryckbegr.ventil	Ansl.diam. 3/4 ", som öppnar vid 3 bar	Astra G-40E
Termo-manometer	Temperaturområde 0-120 ° C, 0 till 4,0 bar	Alla modeller

Det får inte finnas några kulventiler installerade mellan pannan och övertrycksventilen.

- Vatten från övertrycksventilen ska ledas till avlopp. Diametern på utloppsröret får inte vara mindre än diametern på utloppet från säkerhetsventilen. Den totala längden på röret bör inte överstiga 2 meter. Inte mer än 2 vinklar 90 ° bör användas vid montering av denna ledning. Ingen ventil får installeras i röret. Detta rör skall installeras på ett sätt som kommer att göra eventuellt flöde av vatten synligt. Ett sådant rör bör ha en speciell tratt som möjliggör visuell observation av utflöde av vatten, för kontroll av ev. läckage från säkerhetsventilen.

Säkerhetsventilens funktion skall kontrolleras minst en gång i månaden. Ventilen öppnas under en kort tidsperiod, tills vatten kommer ut. Om detta inte görs regelbundet, kan ventilen fastna, och öppnar inte när det krävs. I det fall säkerhetsventilen inte öppnar i en nödsituation, kan allvarliga skador på pannan och

värmesystemet uppstå liksom risk för hälsa och liv.

För att garantera en bra vattencirkulation av vatten i pannan, ska ledningarna mellan pannan, Laddomat 21 och ackumulatortank vara av samma diameter och motsvara diametern hos anslutningsrören i pannan.

- **KOPPLINGSSCHEMA FÖR ELSYSTEM**

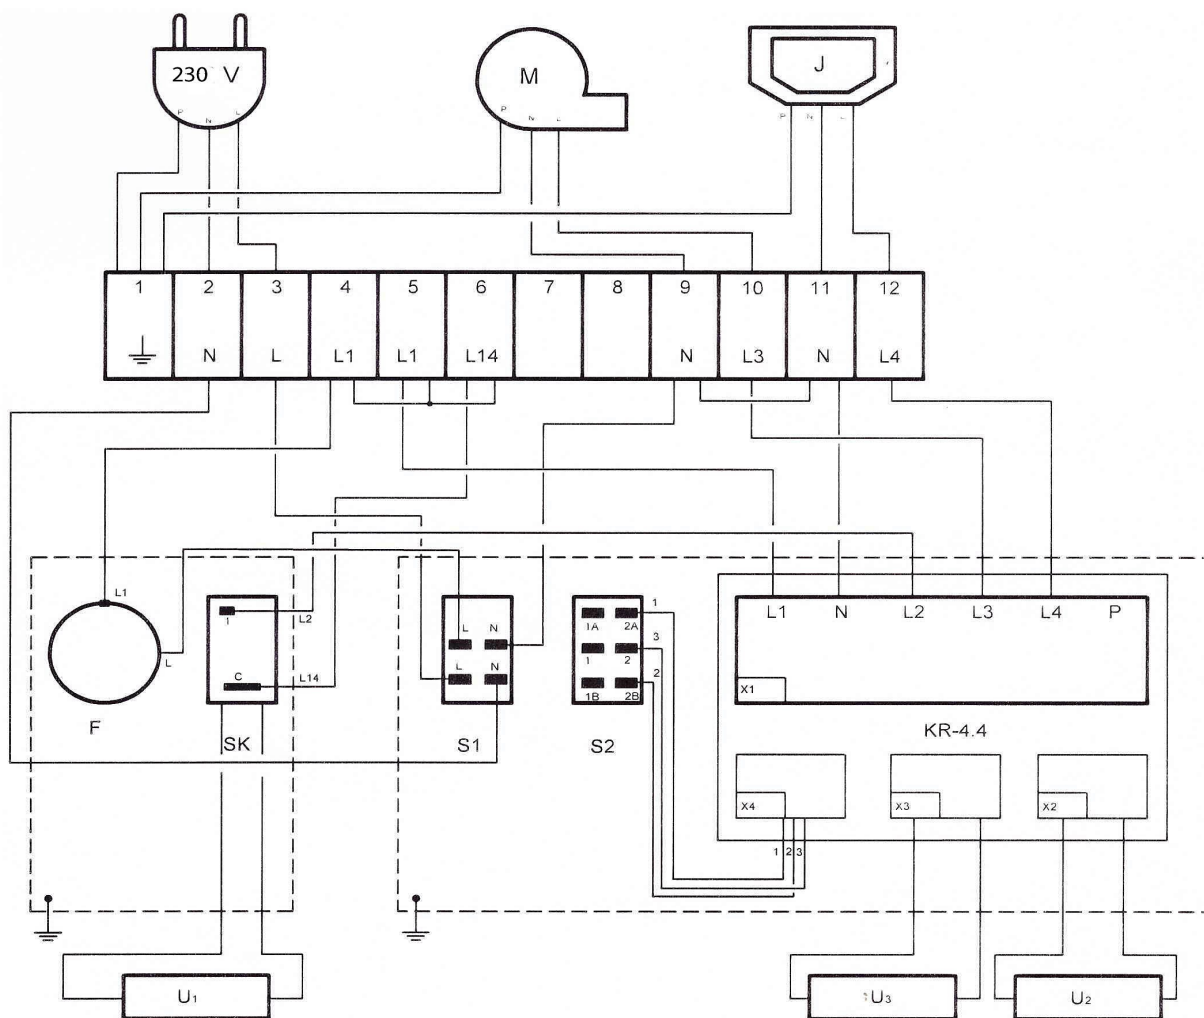


Fig. 6 Kopplingsschema för pannan

S1 -Huvudströmbrytare; S2 – Eldningsprogrambrytare; SK – Överhettningsskydd 95 °C F - säkring för elsystem; M – Fläkt; J - Laddomatpump; KR – Regulator; U1,2 - vattentemperaturgivare; U3 – rökgastempersensur.

• En installation med jordning, i enlighet med gällande elektriska säkerhetsföreskrifter ska utföras vid anslutning av elektriska delen av pannan.

Skydda isoleringen av nätkabeln mot skador.

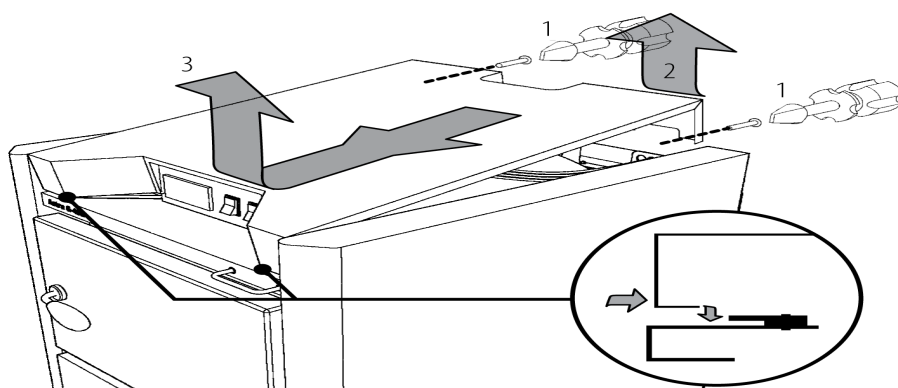


Fig. 7 Demontering av locket på pannan

1. Skruva ur skruvarna, 2. Lyft baksidan av locket. 3. Skjut locket framåt,

• ANSLUTNING AV LADDOMATPUMP

För att säkerställa ett kontinuerligt flöde av vatten, ska en Laddomat 21 anslutas. Den elektroniska regulatoren i pannan styr Laddomatpumpen. Kabeln till Laddomatpumpen dras genom det lediga hålet på högra sidan av pannan. Anslut kabeln för Laddomatpumpen till stickkontakten som sitter under täcklocket för värmeväxlaren.

• FLÄKT OCH LUFTINLOPP TILL FÖRBRÄNNINGSKAMRARNAS

Pannan levereras med fläkten omonterad och finns antingen i den övre kammaren i pannan (Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E) eller fästs med tejp i förpackningsramen på pannan (Astra G-40E).

För pannor Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E: packa upp fläkten och lossa klämman på anslutningen för fläkten, pos. 10 (fig 1). Placera öppningen av fläkten på anslutningen, montera klämman och dra åt den. Kontrollera att fläkten sitter fast och är tät. Anslut fläktens kabel via hålet i locket till regulatorns anslutningar (se Fig. 6 "Kopplingsschema för pannan"). **Normalt monteras fläkten med fläkthuset vänt uppåt.**

För panna Astra G-40E: Packa upp fläkten, och lossa klämman på anslutningen för fläkten, pos. 10 (fig 1). Placera öppningen av fläkten på anslutningen, montera klämman och dra åt den. Kontrollera att fläkten sitter fast och är tät. Fläktens kabel är redan ansluten vid tillverkning.

• REGLERING AV TEMPERATUREN PÅ RETURVATNET TILL PANNAN

Det är absolut nödvändigt att hålla temperaturen på returvattnet från värmesystemet till pannan på en konstant nivå, inte mindre än 65 ° C, eftersom detta kommer att förlänga livslängden på pannan och kommer att göra förbränningsprocessen mer effektiv. Detta beror på att när en konstant hög temperatur på returvattnet till pannan upprätthålls uppstår betydligt mindre vattenkondens inuti pannan. Kondens är skadligt för pannan, eftersom avlagringar av tjära och sot kan samlas på väggarna i värmeväxlaren, vilket kan ge kraftig metallkorrosion. Dessutom hindrar lagret av sot effektiv värmeöverföring och verkningsgraden i pannan minskar.

För att hålla temperaturen, rekommenderar vi att du installerar "Laddomat 21-60". Se till att "Laddomat" levereras med 72 ° C termisk ventil, (äldre Laddomat är ofta försedda med 78 ° C. termisk ventil, och man kan behöva byta ventilen till 72 °C för att få bra funktion om pannan körs med 85 °C eller lägre arbetstemperatur). Den nämnda temperaturen är den vid vilken ventilen hos anordningen öppnas helt. Emellertid är den verkliga temperaturen hos det vatten som återvänder från systemet och kommer in i pannan efter blandning, 5-6 ° C lägre. Ju högre temperaturen på returvattnet är, desto bättre är det för pannan.

Termoregleringsenheter från andra tillverkare kan också användas för att upprätthålla temperaturen hos returvattnet.

• INSTALLATION AV PANNAN I PANNRUMMET

Pannrummet ska ventileras. Det erforderliga luftinflöde som krävs för förbränningen måste säkerställas. För detta ska pannrummet ha ventil i ytterväggen. Arean hos öppningen bör vara minst 0,001 m²/kW.

Placera pannan så nära skorstenen som möjligt på en hård plan betongyta. Lämna minst 400 mm mellan baksidan av pannan och väggen för pannans service och rengöring. Det minsta avståndet mellan pannan och en byggkonstruktion är 400 mm. Om brännbart material finns i pannrummet, är minsta avstånd 1000 mm. Ett fritt åtkomligt utrymme på minst 800 mm bör finnas på minst en sida av pannan för att säkerställa tillgång till baksidan

av pannan, för underhåll och rengöring.

Skruva **pannfötterna** på basen av pannan och justera med muttrarna till rätt nivå, använd vattenpass, anslut därefter värmesystemet till pannan.

Rökröret ska anslutas till skorstenen på ett av brandmyndighet och försäkringsbolag, godkänt sätt. Den inre diametern av förbindelsekanalen bör vara minst lika som den yttre diametern av rökutgången på pannan. För att förbättra draget bör rökröret mellan pannan och skorstenen monteras med en liten lutning ner mot pannan. Alla skarvar bör noga tätas med ett värmebeständigt material och isoleras med värmeisolering.

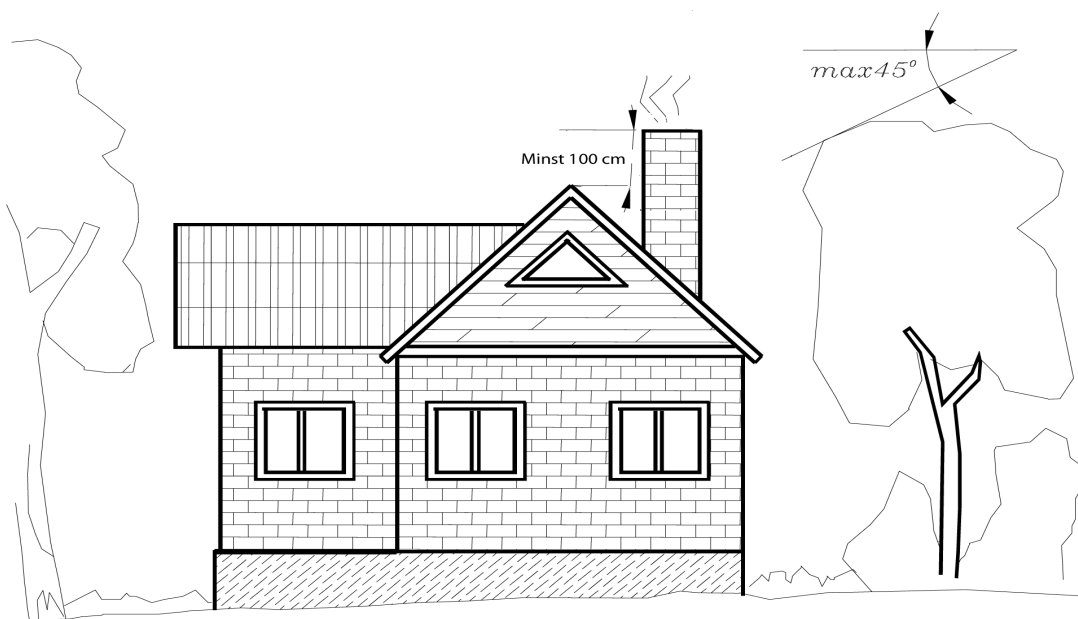


Fig. 8 Höjd på skorstenen i förhållande till omgivningen

Motdragslucka bör alltid installeras för att undvika för kraftigt självdrag vid varierande väderförhållanden. För kraftigt självdrag kan innebära risk för att pannan kokar när värmesystemet är upplagrat med värme och pannan behöver reglera ner effekten.

• KRAV PÅ SKORSTENEN

Om skorstenen är gjord av murverk och i tveksam kondition, rekommenderas det att sätta in syrafast stålfoder. Det förenklar sotningen i skorstenen och skyddar murverket från ytterligare förstörelse på grund av effekterna av kondensat.

Innerdiameter av fodret ska inte vara mindre än den yttre diametern av rökröret från pannan. Skorstensrör kan vara runda eller ovala. Det rekommenderas inte att använda rektangulära rör, på grund av temperaturvariationer, kan dess väggar deformeras.

Skorstenshöjden ska aldrig understiga 7 meter för att få en säker dragfunktion. **Den övre delen av skorstenen bör nå över takåsen åtminstone 1 m.** Längden på skorstenen kan också påverkas negativt av olika hinder i närheten av byggnaden: träd, kullar, övriga byggnader.

FIG. 8 visar de rekommenderade minimala vinklarna mellan skorstenen och närliggande föremål. Vinklar större än de angivna medför reduktion av draget i skorstenen. **Anslutning av andra enheter till skorstensröret som pannan är ansluten till, är förbjudet.**

Skorstenen ska rengöras regelbundet av sotare!

6. BRÄNSLE

Pannan ska eldas endast med ved eller briketter av trä. Det är möjligt att blanda med torvbriketter, men driften av pannan blir mindre bekväm för användaren, eftersom det är nödvändigt att ta bort askan av dessa mycket askproducerande briketter efter varje laddning. De keramiska elementen i den nedre kammaren kan skadas om de tas bort varje dag vid rengöring, vilket gör att deras livslängd blir kortare. Därför rekommenderar vi användning av torvbriketter endast i sällsynta undantagsfall.

Det rekommenderas att använda torr ved med en fukthalt på 12-20%. Ju torrare ved desto större värmekapacitet.

När fukthalten i veden är 20%, är värmevärdet på 1 kg ca 4 kWh, när fukthalten är 50%, är dess värmevärdet minskat med hälften.

Längden av ved bör vara minst 5 cm kortare än längden av pannans förbränningsrum.

Typ av panna:	Astra G-18E	Astra G-25E	Astra G-32E	Astra G-40E
Längd på ved, mm	330	500	500	550

Den rekommenderade tjockleken på ved är 100-150 mm. Tjockare vedträn bör delas minst en gång, klenare ved ska inte klyvas, den kan i stället randbarkas med barkspade eller motorsåg före kapningen. Upp till 15% av bränsleladdningen kan bestå av fina träflisor och sågspån. Dock skall de läggas på ett sådant sätt så att de inte blockerar öppningen i den keramiska brännaren 24 (fig. 1), som förbinder de övre och nedre kammarna i pannan.

Använd inte nyhuggen eller fuktig ved. Driften av pannan blir ineffektiv, avlagringar av tjära på innerväggar samt kondensangrepp uppstår då. Korrosion av pannan sker flera gånger snabbare när eldning sker med nyhuggen ved eller ved som enbart har torkats utomhus i några månader!

Rekommendationer för vedberedningen:

- förvara kluven ved på en ordentligt ventilerad plats - om möjligt på en solbelyst;
- ved ska vara väl skyddad från regn och snö;
- bitar av kluven ved bör staplas med tillräckliga luckor mellan dem så att fritt cirkulerande luft kan blåsa bort fukten från veden,
- det skall finnas tillräckligt med utrymme ovanför högen av ved under taket och tillräcklig ventilation för att avlägsna den fuktiga luften,
- Det är inte lämpligt att lagra nykluven ved i en källare, eftersom veden kräver sol och fria luftströrelser för att torka. Torr ved kan lagras i källaren där tillräcklig ventilation garanteras; Beroende på vilken typ av trä, måste mjukt trä (al, asp, gran, poppel) torkas i minst 8 månader och hårt trä (ek, ask, björk) i minst 20 månader. Att elda pannan med kol, gummi eller plast är förbjudet. Men att fylla träbriketter i pannan tillsammans med sina plastförpackningar är tillåtet.

7. DRIFT

Framsida av kontrollpanel

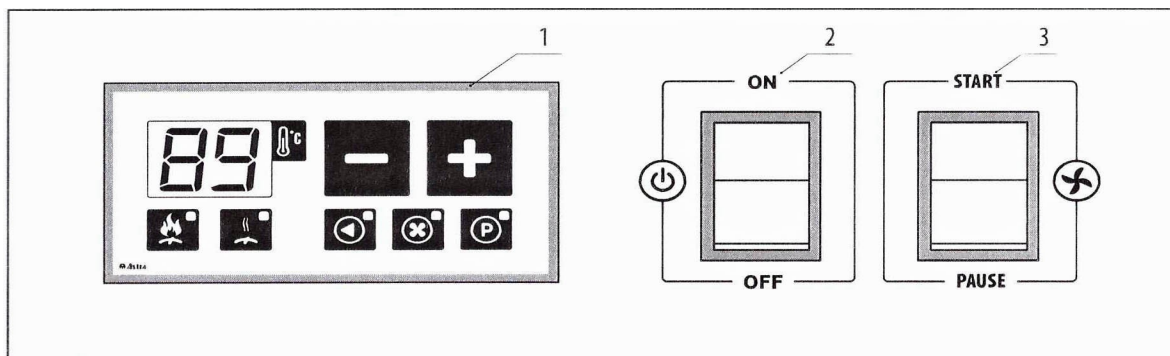


Fig. 9 Främre kontrollpanel

1. Elektronisk regulator; 2. Grön huvudbrytare; 3. Röd omkopplare för eldningsprogram och pausfunktion.


Röd brytare har två funktioner:

-START- Startar eldningsprogrammet;

-PAUSE- Stoppar fläkten och pausar eldningsprogrammet under 1 minut. Därefter återstartar fläkt och eldningsprogrammet. Pauslängden kan förlängas via servicemenyn.

• **BAKSIDA AV KONTROLLPANEL (Fig. 10).**

1. Överhettningsskydd 2. Elektrisk säkring 3. 3-stifts stickkontaktuttag för Laddomatpump.

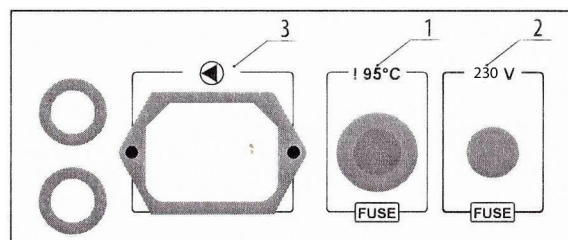

• **BAKRE KONTROLLPANEL**

Följande säkerhetsanordningar är installerade i den bakre kontrollpanelen: 1. termosäkring för överhettningsskydd och 2. elektrisk säkring (Fig. 10). Syftet med termosäkringen, eller kallas även maxtermostat, är att stänga av pannans fläkt om vattentemperaturen i pannan överstiger den högsta tillåtna, 95 ° C, på grund av oförutsedda orsaker.

Temperaturgivaren för termosäkringen är installerad i ett dykrör 16 (fig. 1).

Om pannan blivit för varm, (mer än 95 *C), och termosäkringen löst ut, lyser indikatorn 4: "Förbränning avslutad" (Bild 11). **I det här fallet är det nödvändigt att ta reda på orsakerna till problemet och ta bort dem.** Om detta inte görs är risk för allvarliga skador på pannans utrustning samt risk för människors hälsa och liv. Om användaren inte kan lokalisera och åtgärda orsaken till utlösning av termosäkringen, så måste en mer kvalificerad serviceman tillkallas. Efter pannan svalnat, kan termosäkringen återställas till sitt normala driftläge. För att göra detta, skruva loss locket och tryck på den röda knappen. Den elektriska säkringen är avsedd att skydda den elektriska kretsen i fall strömmen i elsystemet överstiger 2 A. Om säkringen är skadad, tänds ej den gröna brytaren i läge ON, och övriga indikeringslampor tänds inte. I det här fallet, ta bort och byt ut säkringen. Den bakre kontrollpanelen på pannan är jordad.

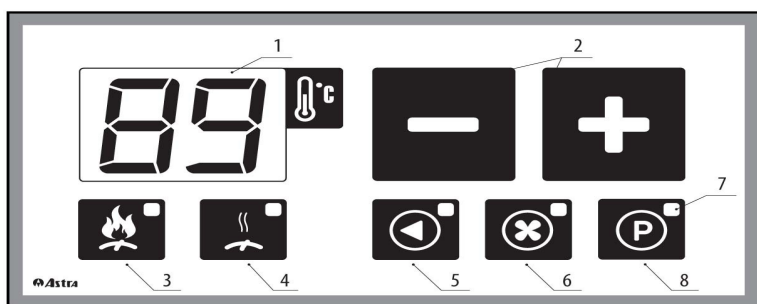


Fig. 11 Frontpanel av regulator KR-4.4

1 - digital temperaturindikator, 2 - temperaturinställningsknappar, 3 - lysdiod "förbränning pågår", 4 - lysdiod "förbränning avslutad", 5 - lysdiod "Pump på", 6 - lysdiod "Fläkt på", 7 - lysdiod visar utsignal på programmeringsbar utgång, 8 - knapp för programmering av regulator.

• ELEKTRONISK PANNREGULATOR KR -4.4

Den elektroniska pannregulatorn KR-4.4 styr vedpannan. Den styr fläkten i enlighet med PID-regulatorns programmering och Laddomatpumpen styrs "on-off".

Regulatorn justerar rotationshastigheten på fläkten med impuls metoden, vilket ökar eller minskar förbränningen. Regulatorn styrs av vattentemperaturen i pannan. En NTC-givare för mätning av vattentemperatur är installerad i ett dykrör 16 (fig. 1). Hastigheten hos fläkten regleras i proportion till den faktiska panntemperaturens avvikelse från den inställda börvärdestemperaturen samt storleken på avvikelsen och hastigheten av temperaturförändring i pannan.

Den digitala temperaturindikatorn 1 (Fig. 11) visar både den uppmätta och den inställda temperaturen på vattnet i pannan. Börvärdestemperaturen justeras med knapparna 2. Efter en kort tryckning på "+" eller "-" börjar den digitala indikatorn 1, visa börvärdestemperaturen för pannvattnet. För att ändra det, måste lämplig knapp tryckas: "+" för att öka och "-" för att minska temperaturen. Efter några sekunder efter den sista knapptryckningen är börvärdestemperaturen sparad och indikatorn återgår till att visa ärvärdestemperaturen på pannvattnet.

När den visar börvärdestemperaturen, lyser en punkt bredvid värdet. När indikatorn visar den verkliga uppmätta temperaturen visas inte punkten. Regulatorn medger justering av temperaturen inom intervallet 65-90 ° C.

Lysdiod 3 "Förbränning pågår" anger aktiv status av pannan. Denna lyser grönt när eldningsprogrammet startas med knappen 3 (Fig. 9) på den främre kontrollpanelen.

Fläkten kan vara i driftläge endast när lysdioden 3 (Fig 11) är tänd.

Lysdiod 4 "Förbränning avslutad" blinkar rött när pannans fläkt stängts av. Detta läge inträffar:

- Om under drift temperaturen på rökgaser sjunker under 75 ° C och inte stiger under en tid, eller om överhettningsskyddet löst ut. För ändring se särskild manual.

Lysdiod 5 "Pump på" tänds när regulatorn startar cirkulationspumpen i Laddomat 21. I enlighet med fabriksinställning, sker detta när pannvattentemperaturen överstiger 60 ° C. Efter att pannan svalnat och vattentemperaturen sjunker under 58 ° C, stänger regulatorn av cirkulationspumpen och lysdiod 5 stängs av. Programmeringsläge kan användas för att justera andra gränstemperaturer för av cirkulationspump på (i intervallet 60-75 ° C) och av (i intervallet 58-73 ° C). För att utföra en sådan justering, måste ett serviceföretag kontaktas.

Lysdiod 6 "Fläkt på" tänds när pannfläkten är i drift. Ju oftare den blinkar, ju högre är rotationshastigheten på fläkten, eftersom dess frekvens av blinkningar, motsvarar impuls

frekvensen av eltilförseln till fläkten. Om denna lysdiod lyser hela tiden, betyder det att fläkten arbetar med 100% av sin kapacitet.

Lysdiod 7 signalerar att regulatoren ger utsignal. **Knapp 8** används för serviceprogrammering och kan endast användas av specialiserad servicepersonal. Vi rekommenderar inte att användaren ändrar programmeringslägen.

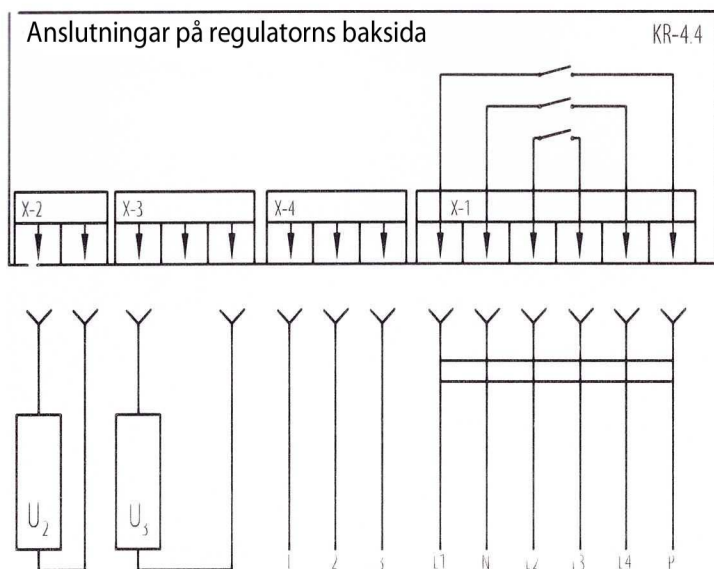


Fig. 12 Regulatorns kopplingsschema

L1, N - strömförsörjningen till regulatoren, L2-inström från främre kontrollpanelen till fläkten, L3 - utström till fläkt, L4 - inström till Laddomatpumpen, P - ström till den programmerbara kanalen, U2- vattentemperaturgivare för regulator.

Pannregulatorn är ansluten till pannan i enlighet med det schema som visas i Fig. 12. Strömförsörjningen L2, som kommer från den främre kontrollpanelen och överförs till regulatoren, slås på när omkopplarna 2 och 3 (Fig. 9) är i läge ON resp. START och termosäkringen inte har löst ut. Den impuls som reglerar fläkthastigheten ansluter periodiskt L2 till L3. När pannan växlar till status "förbränning avslutad", levererar L3 inte ström till fläkten och lysdiod 4 (Bild 11) tänds. För att återgå till läget "förbränning pågår", ska strömförsörjningen L2 avbrytas genom att trycka (START/PAUSE)-fläktbrytaren 3 (Fig. 9). Laddomatpumpens relä kopplar L4 till L1. Den programmerbara kanalens relä kopplar P till L1.

Utströmmen till fläkten regleras mellan $20 \div 100$ VA. De högsta tillåtna effektuttaget för Laddomatpumpen som är ansluten till regulatoren är 250 VA. Det högsta tillåtna effektuttaget för den programmerbara kanalen är 250 VA.

• FÖRBEREDELSE FÖR ELDNING

Innan tändning av pannan, kontrollera positionen av 2 (Fig 2), nedre keramiken i den nedre förbränningskammaren: kanten av keramiken måste vara i kontakt med den bakre väggen av pannan (Fig. 2). Placera två keramiska segment 3 (Fig- 2) på framkant av keramiken.

Fyll värmesystemet med vatten. Fyllningstrycket bör vara 0,2 bar större än arbetstrycket, men det får inte överstiga provtrycket för pannan. Efter fyllning av systemet med vatten, utför en visuell kontroll av tätheten hos hela systemet. Utför det innan tändning av pannan, sedan igen, efter tändning och när den når driftläge. Kontrollera om värmesystemet är ordentligt avluftat.

Innan tändning av pannan, kontrollera att alla krav som anges i manualen utförts.

• Gasförbränningsfasen och glödbädden & tips för effektiv eldning

Bottenlagret i övre kammaren där veden antänds och förgasas kallas glödbädden.

Brännbara gaser avgår där och vidareförbränns när de passerar genom den keramiska brännaren och slutförbränns i den undre kammaren i pannan. Den optimala glödbäddhöjden under pannans drift är ca 4-5 cm på botten av övre kammaren.

Luftmängden från pannans fläkt är dimensionerad för att underhålla bränslebädden med lagom luftmängd. Undvik en situation då volym av glödbädden blir för stor. Denna situation kan uppstå om mycket torr och fint kluven ved laddas i hela övre kammaren. Följaktligen ökar volymen av glödbädden snabbt under förbränningen och brist på luft uppstår, vilket gör att brännbara gaser kan gå ut oförbrända genom skorstenen. En indikator på detta oönskade tillstånd är om tät rök kommer från skorstenen.

• ARBETSORDNING FÖR TÄNDNING AV PANNAN

Innan tändning av pannan, kontrollera att alla krav som anges i avsnittet före utförts.

Öppna direktspjället för den övre rökkanalen 19 genom att dra i handtaget 3 (Fig. 1) mot dig själv. Öppna luckan till övre förbränningskammaren, lägg torra små pinnar och papper på kammarens botten så att papperet sticker in i nedre förbränningskammaren genom den rektangulära öppningen av den keramiska brännaren 22 (Fig.1) – På det sättet blir det lätt att tända pannan genom den nedre förbränningskammaren. Lägg några bitar av lättantändligt material och större bitar av pinnar och ved ovanpå. Ladda ved fullt utan några stora tomrum i övre förbränningskammaren. Större bitar av ved ska laddas i mitten och mindre bitar på sidorna, eftersom väggarna i förbränningskammaren bromsar förbränningen av de större vedtrana, på grund av deras lägre temperatur. **Veden får inte täcka öppningen för övre rökkanalen 19 (Fig. 1) , eftersom det kommer att göra tändningen svårare.**

Första gången, tänds pannan med bara papper och små bitar av trä för att säkert ta bort fukten som kan finnas kvar i de keramiska elementen.

Slå på spänningen, med grön knapp 2 på den främre kontrollpanelen. Då tänds displayen på den elektroniska regulatören (Fig. 9). Ställ in max. arbetstemperatur på pannvatten med hjälp av knapparna för temperaturinställning, vi rekommenderar en temperatur på 80-90 ° C eftersom Laddomat 21's termiska ventil öppnar vid 72 °C – och man får då en bra funktion mellan panna och Laddomat 21.

Stäng luckan till övre förbränningskammaren, öppna den nedre luckan och tänd i papperet som sticker ner genom den övre keramikens hål. Om tändningen av någon anledning misslyckas kan man för att slippa plocka ut all ved, använda en liten

gasolbrännare för att tända.

Starta eldningsprogrammet genom att trycka in den röda brytaren 3 på kontrollpanelen mot START (Fig. 9). Stäng den nedre luckan. Kontrollera på røkgastermometern att temperaturen stiger till normal temperatur.

Stäng direktspjället genom att trycka in handtaget 3 (Fig. 1). Efter det kommer pannan arbeta i automatiskt läge. Den kommer först att uppnå den temperatur som Laddomaten är inställd för och när acktanken är uppe i denna temperatur, ej stiga väsentligt över regulatorns inställda maxarbetstemperatur för utgående vattnet från pannan.

Öppna nedre luckan på glänt och kontrollera att gasförbränningen i nedre kammaren startat, väller røk fram är keramiken inte tillräckligt varm och man får öppna direktspjället en stund till.

Det är viktigt att nedre keramiken hålls ren från aska så den värms upp ordentligt och kan återstråla värmen mot den brännbara gasen, på så vis upprätthålls en hög och jämn temperatur i förbränningskammaren.

LÄGGA IN MER VED

Om det fortfarande finns gott om ved som är kvar i gasförbränningsstadiet, vänta med vedpåläggning till det bara är en glödbädd kvar i vedkammaren.

Det är viktigt att följa anvisningarna för hur du stoppar regulatorn när du lägger in mer ved under pågående förbränning.

(se rekommendationerna nedan)!

När förbränningen fortfarande pågår, och regulatorns lysdiod 3 " förbränning pågår " (Fig 11) lyser grönt:

Om du vill lägga in mer ved, utför följande förfarande:

1. Öppna direktspjället 19 genom att dra handtaget 3 mot dig (Fig. 1), har du en motdragslucka installerad på rökröret så kan det vara bra att låsa den i stängt läge för att få max. drag i pannan.

- Tryck eldningsprogramomkopplaren 3 mot "PAUS" (Fig. 9). Symbolen " L " blinkar på displayen, vilket indikerar att programmet har pausats. Fläkten stoppas automatiskt.
- Vänta minst 20 sekunder, så att röken kan gå ut genom direktspjället, öppna långsamt den övre pannluckan.

2 . Fyll på ved och stäng pannluckan ordentligt.

3 . När veden har lagts in, återuppta driften genom att trycka eldningsprogramomkopplaren 3 mot "START" (Fig. 9)..

Symbolen " L " måste försvinna från displayen. Fläkten kommer automatiskt att starta och fortsätta som före pausen.

4 . Stäng direktspjället när røkgastemperaturen uppnått normal temperatur.

När förbränningen hunnit så långt att regulatorns lysdiod 4 " förbränning avslutad " (Fig. 11) blinkar rött:

Om det fortfarande finns glödbädd kvar och du vill lägga in mer ved, utför följande förfarande:

1. Öppna direktspjället 19 genom att dra handtaget 3 mot dig (fig. 1).
2. Stäng av och slå igen till grön strömbrytare 2 (Fig. 9).
3. Vänta minst 20 sekunder, så att röken kan gå ut genom direktspjället, öppna långsamt den övre pannluckan
4. Fyll på ved och stäng pannluckan ordentligt .
5. Starta eldningsprogrammet med röd eldningsprogramomkopplare 3 genom att trycka den mot "START".
6. När rökgastemperaturen når normal temperatur, stäng direktspjället.

Om man följer denna rutin, kommer inte rök och kolmonoxid gå in i pannrummet.

Vattentemperaturen och trycket i systemet ska kontrolleras regelbundet via avläsningar av termometrar och manometer, installerade i värmesystemet .

• **Beskrivning av "Rökgas temperaturesensorns funktion.**

Röktemperatursensorn är monterad i Astra pannor för att :

- 1) hjälpa regulatorn hålla optimal rökgas temperatur,
- 2) stänga av fläkten efter att förbränning avslutats,

Även om den optimala rökgas temperaturen ställs in i fabriken, så kan den behövas justeras efter installationen av pannan. Detta beroende på hur just den enskilda installationen ser ut, faktorer som påverkar är bl.a. det bränsle som används, skorstensdrag och andra egenheter i installationen.

Först ställer du in maxarbetstemperaturen på pannans regulator, vi rekommenderar 90 ° C, ej under 85 ° C. Denna maxarbetstemperatur bör vara den du kommer att använda för pannans normala drift. **Observera att under laddning av acktanken reglerar Laddmaten arbetstemperaturen, (normalt runt 80 grader).** När hela acktankens temperatur överstiger denna temperatur ökar pann- & tanktemperaturen upp till ca. 90 grader.

För kontroll av rätt rökgas temperatur ska pannan vara i ett optimalt och stabilt driftläge, och rökgas temperaturen ska vara normal när avläsningen görs, är rökgas temperaturen för hög eller låg kan justering av parameter "d1" i servicemenyn bidra till en mer normal rökgas temperatur.

Se manualen: "KR4.4 version 64 serviceprogramering" för tillvägagångssätt för parameterändring.

Förbränningskontroll.

Kontrollera förbränningen genom att öppna den nedre pannluckan efter 45-60 minuter från början av förbränningen. I det ögonblicket, ska eldslågan nå den nedre keramikinsatsen, och färgen på lågan ska vara gul - blå , ljusare låga indikerar högre temperatur och bättre förbränning.

• **Glödbädden & tips för effektiv eldning" .**

När pannan arbetar under gasförbränningsfasen ska panntemperaturen på displayen normalt nå 80 - 85 grader, vid inställd maxarbetstemperatur drar regulatören ner varvtalet för att pannan inte ska bli för varm. Uppstår detta fenomen tyder det på att värmesystemet inte förmår att ta emot den värme som pannan producerar.

Tänkbara orsaker;

Laddomat defekt, fel på cirkulationspump, fel termisk ventil i laddomat byt till ventil med lägre öppningstemp, för klena eller långa rör till acktank, för liten acktank, någon avstängningsventil som ej är öppen helt, felkoppling av rör, luftfickor i rör, panna eller tank.

Justering av förbränningsluft.

Behovet av förbränningsluft varierar beroende på typ av ved och torrhet.

Använd grovkliven eller randbarkad ved som är torr och blandning av både barr- och lövved.

Finkluven björkved som är mycket torr kräver exempelvis lite primärluft medan grov barrved som är dåligt torr kräver mer.

På G-seriens pannor justeras luftfördelningen via det spjäll som sitter på pannans baksida. Spjället är normalt grovinställt från fabrik.

Använd stjärnmejsel för att lossa låsskruven och skjutmått för att mäta hur långt spjällaxeln sticker ut. Notera inställningen innan du ändrar den.

Max inskjutet läge, märket på spjällaxeln är jämt med kanten på den röda ringen med låsskruven. = stängd primärluft= 0-läge

För att öka primärluften: drag ut spjällaxeln, för att minska primärluften: skjut in spjällaxeln.

Reglerområdet för luftspjället bör mätas upp och noteras, räknat från 0- läget vid stängt spjäll.

Vad som är rätt inställning måste prövas fram genom kontroll av glödbäddens tjocklek, vedens antändning, tid för eldningsförloppet, kontroll av lågan i nedre kammaren, kontroll av rökens utseende över skorstenen, justering ska ske i små intervall till man hittar bästa förbränning.

Följande uppgifter är för bedömning av flammtemperatur

Temperaturen hos lågor kan bedömas genom deras färg. Observera att lågans färg påverkas av om det är ljust eller mörkt i pannrummet, nedanstående färger gäller vid bra ljusförhållanden:

Röd

Bara synlig: 525 ° C

mörk: 700 ° C

Körsbär mörk: 800 ° C

Körsbär : 900 ° C

Körsbär ljus: 1000 ° C

Orange

mörk: 1,100 ° C

Klar: 1200 ° C

Vit eller blå

Vitaktig/blåaktig: 1300 ° C

Ljusvit/ljusblå: 1400 ° C

Bländande vit/blå: 1500 ° C

• KONTROLL AV FÖRBRÄNNINGSKEDE

Statusen för förbränningsprocessen kan kontrolleras på regulatorns lysdioder "förbränning pågår" eller "förbränning avslutad" (se beskrivning av regulator KR-4.4, Fig. 11).. Lågan i pannan kan kontrolleras genom att försiktigt öppna luckan till den nedre förbränningskammaren när fläkten är på. Den synliga tungan av eld måste vara gul eller gul-röd och nå det nedre keramiska elementet, vilket innebär att förbränningen sker på ett optimalt sätt.

Håll inte den nedre luckan på pannan öppen under längre perioder under förbränning: den undre kammaren innehåller gaser som om de kommer ut i pannrummet i större mängder, kan vara skadliga.

• RENGÖRING AV PANNAN

Aska avlägsnas från pannan var 4-7 dag, oftare om man har bränsle som producerar mycket aska. Rengör pannan när bränslet fullständigt har bränts ut och pannan kylts ned till minst +40 ° C. Öppna luckan till övre förbränningskammaren och tag ur aska med en mindre skyffel och raka ner det sista ner till den nedre kammaren. Öppna luckan till den nedre kammaren, ta ut endast de två främre keramiska segmenten 3 (Fig. 2), raka över askan till en metallåda, (en kasserad långpanna från en spis brukar passa bra) . Det är inte nödvändigt att ta ut nedre keramiken, 2 (Fig. 2) vid rengöring, aska under den, kan rakas ut med askskrapan.

Rengör pannans värmeväxlare från tjära, och sot, en eller två gånger i månaden.

Öppna sotluckan på rökröret .

Öppna den övre sotningsluckan 8, för rengöring av värmeväxlaren (Fig. 1). Ta bort turbulatorplåtarna från värmeväxlaren, genom att haka av dem och dra ut dem med lyftkroken, rengör dem med en skrapa. Rensa tjära och sot från förbränningsrum, värmeväxlare och rökkanalens väggar med en skrapa och metall borste. Sotresterna som faller ner från rökkanalen och värmeväxlaren under rengöringsprocessen rakas ur pannan genom den nedre öppningen under nedre keramiken i nedre förbränningskammaren 12 (fig 1). Det är oftast lämpligt att lyfta ut nedre keramiken i samband med detta moment.

När du är klar, placera turbulatorplåtarna tillbaka och stäng övre sotningsluckan.

Kontrollera arbetstryck i värmesystemet minst en gång varannan vecka. Om trycket sjunker, höj det genom att fylla upp systemet med mer vatten. Om pannan inte värms under en längre tid, dränera vattnet ur systemet när utetemperaturen är under 0 ° C!

• NÖDSTOPP AV PANNAN

Om du av någon anledning omedelbart måste stänga av pannan, ska du inte inte hälla vatten in i pannan! Pannkroppen och keramiken kan spricka!

Det är mycket praktiskt att använda torr sand vid akut avstängning. Det bör vara ~ 50 kg torr sand i pannrummet. Sand inte bara isolerar brinnande ved väl från luftens syre, utan kyler också ner den brinnande zonen. Därefter, när pannan svalnat, kan sanden lätt tas bort.

FELSÖKNINGSSCHEMA ORSAK

FEL

ÅTGÄRD

1. Den inställda temperaturen kan inte uppnås	Inte tillräckligt med vatten i värmesystemet	Fyll upp
	Regulator eller fläkt är defekt Dålig kvalitet på bränsle: hög fukthalt, alltför stora bitar av ved Värmeytor i pannan är mycket smutsiga Inget drag i skorstenen på grund av ackumulerade föroreningar Den keramiska brännaren är överbelastad Fläktspjäll har fastnat	Reparera eller byt ut Använd torrt bränsle, bättre delad ved Rengör Rengör Rengör Rengör
2. Rök genom pannluckan	Lucktätning skadad, rep skadat Luckan är inte tät utmed hela omkretsen	Ersätt med ett nytt Justera gångjärn och dörrlås (reglera eller skruva av gångjärn eller skruvar lås) (se figur 13).
	Inget drag i skorstenen på grund av ackumulerade föroreningar	Rengör
3. Fläkt fungerar inte	Termosäkring har löst ut, lysdiod till fläkt är släckt	Prova på nytt om orsaken (se kapitel 6) har hittats och åtgärdats.
	Elektronisk regulator KR-4.4 eller fläkt är trasig Strömavbrott	Ersätt Kontrollera elektriska säkringar i elektriska husets central, ring elektriker
	Lysdiod 4 lyser (Fig. 11, se teknisk beskrivning av regulator KR-4.4) Allt ved har brunnit.	Lägg i mer ved, tänd pannan

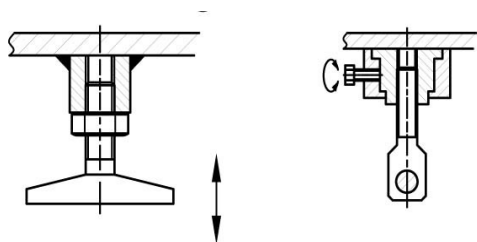


FIG. 13 Justering av luckan och låsmekanismen

9. GARANTI & VILLKOR FÖR GARANTI

Tillverkaren ger garanti mot tillverkningsfel på pannan, de huvudsakliga villkoren är följande:

- anslutning av pannan till värmesystemet samt den första injusteringen och reparationer ska utföras av ett auktoriserat installationsföretag och vara fackmässigt utförd;
- pannan är ansluten till värmesystemet och använts enligt kraven i denna bruksanvisning;
- att garantireparationer anmäls och utförs omgående när felet har uppstått;
- garantiperioden förlängs inte efter åtgärdande av fel som har inträffat under garantitiden,
- pannans rengöring och övriga värmesystemet täcks inte av garantin.
- skador som orsakats på lokaler och egendom i lokalen på grund av pannans fel kommer inte att ersättas,
- garantiperioden börjar från pannans inköpsdatum;
- garantin är endast giltig om pannan installeras, ansluts till värmesystemet och drivs enligt föreskrifterna i denna handbok.

Garantin gäller inte i följande fall:

- Om värmeväxlaren är belagd med kalkutfällningar;
- Om vatten eller annan vätska i pannan har frusit;
- I händelse av fel på pannan på grund av felaktig användning,
- I händelse av fel på pannan på grund av felaktig anslutning till elnätet, åskslag eller överspänning.
- Om pannans delar är mekaniskt skadade;
- Om pannan inte är ansluten till värmesystemet i enlighet med ritningar och krav i bruksanvisningen.

Reparationsarbeten efter garantitiden ska utföras på bekostnad av ägaren till pannan. Köparen måste följa alla krav i denna bruksanvisning under transport, lagring och drift, annars gäller inte tillverkningsgarantin.

10. OFFICIELL PROVNING

Värmepannan Astra G-....., serienummer, uppfyller den tekniska dokumentationen och kraven i standarden EN 303-5 och är godkänd för användning.

Tillverkningsdatum 201

- längden på garantiperioden för pannan är följande:
 - För värmeväxlaren i pannan, mot läckage - 60 månader,
 - För andra delar av pannan - 24 månader.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Pannan är såld av:

Firma:

Adress:

.....

Telefonnr:.....

Datum :

Signatur:

INSTALLATIONSPROTOKOLL

Pannan är installerad av:

Rörfirma:

Adress:

.....

Telefon:.....

Installationsdatum:.....

Installationsdata:

Höjd skorsten.....Skorstensdiameter.....

Skorstensdrag:.....

Övrigt:

.....

.....

.....

.....

INSTALLATIONSBSIKTNING

Pannan är testad på plats, kontroll- och säkerhetsutrustning har kontrollerats och befunnits vara fungerande & felfritt.

Besiktningsman::

.....

(Namn, firma och signatur)

FASTIGHETSÄGARENS GODKÄNNANDE AV PANNA OCH INSTALLATION

.....

(Fastghetsägarens namn & signatur)

GARANTIREPARATIONER

Pannan reparerad av:

Rörfirma:

Adress:

.....

Telefon:

Reparationsdatum.....

Information om fel och vad som

reparerats:.....

.....

.....

.....

.....

Reparatörens signatur:

Pannan reparerad av:

Rörfirma:

Adress:

.....

Telefon:

Reparationsdatum.....

Information om fel och vad som

reparerats:.....

.....

.....

.....

.....

Reparatörens signatur:

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare: Machinery plant "Astra" AB

Adress: Ulonu g. 33, 62161 Alytus, Litauen

Produktnamn: vedpannor Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E, Astra G-40E

Vi intygar att denna produkt överensstämmer med direktiven
97/23/EEC Artikel 2.3 och 2006/95 EEC.

Följande standards följs vid tillverkningen:

LST EN 303-5

LST EN 12828

LST EN 60335-1

LST EN 60529

Förfarande för bedömning av överensstämmelse är i enlighet med:

Artikel 2.3 i 97/23/EEC och är kontrollerad av "Inspecta", www.inspecta.com.
Certification No. 2-4.2.1/619/2012

Alytus , 201

(date)

Gražvydas Eimanavičius, project manager LT